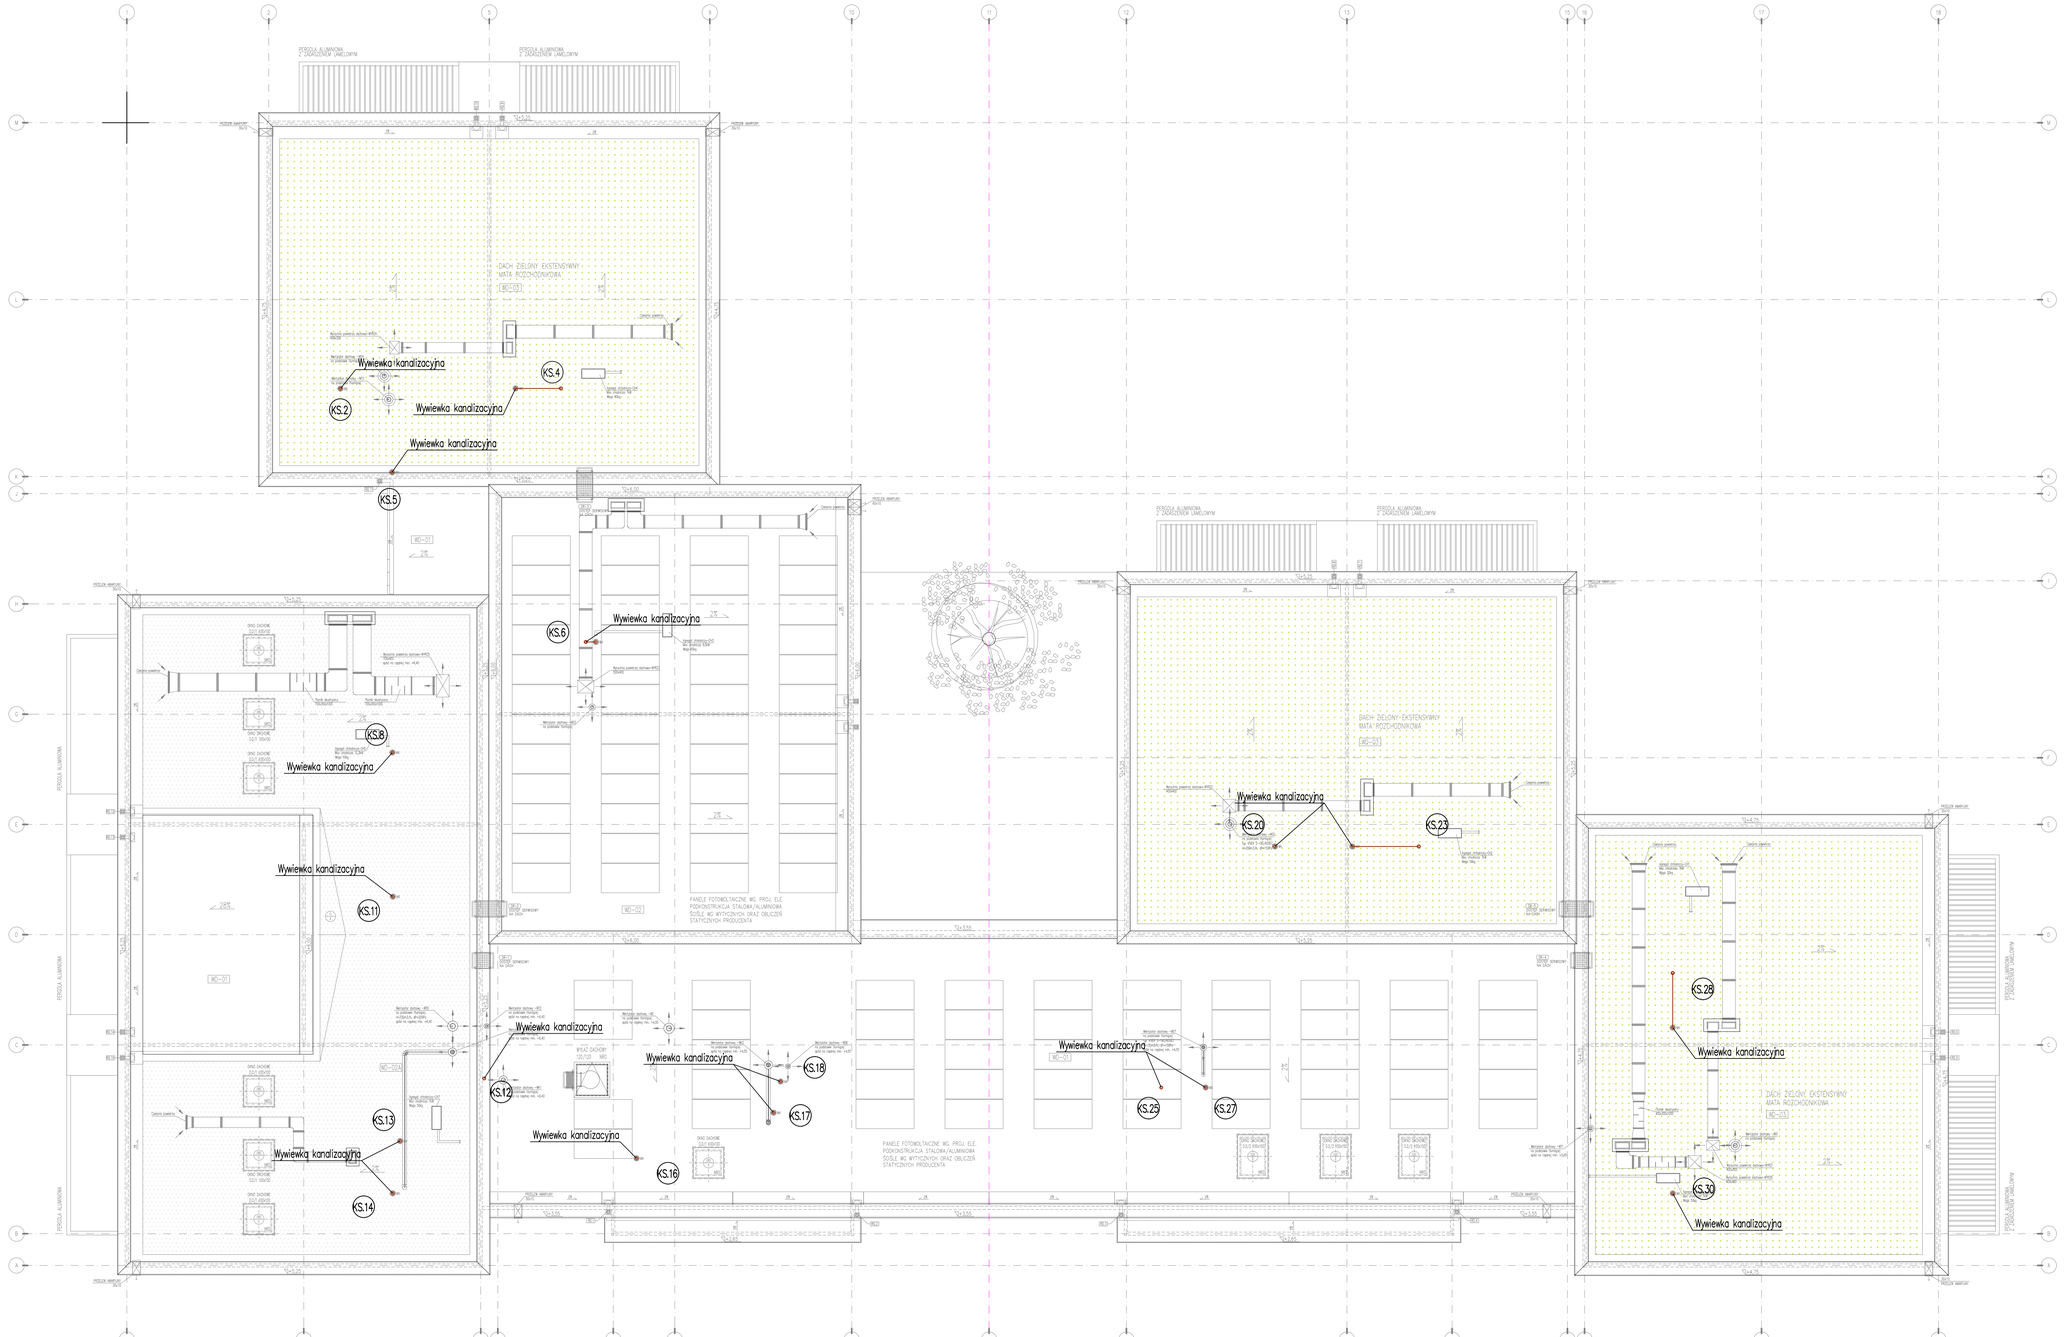

LEGENDA INST. KANALIZACJI

- instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
- instalacja kanalizacji odpowietrzenie
- instalacja kanalizacji -podejścia do przyborów

UWAGI:

1. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
2. Spadki Ø110 PVC podejść powinny wynosić minimum 2%.
3. Spadki Ø160 PVC podejść powinny wynosić minimum 1,5%.
4. Przewody należy zaciemnić do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm montowanych pod kielichami.
5. Przejścia nur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczone odpowiednio o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody

xystudio

Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁĘCE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 z obrębu nr 5.

Inwestor:

Miasto Ostrołęka
pl.Gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Projektant:

XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż. EMILIA MENDYGRAŁ	MAZ/0070/POOS/12	
sprawdzający:		
mgr inż. NORBERT BUKOWSKI	MAZ/0460/POOS/10	

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

SANITARNA

Nazwa rysunku:

RZUT DACHU
INSTALACJA KANALIZACJI

Numer rysunku:

OST2	PW	S	K-03	
PROJEKT	FAZA	BRANŻA	RYSUNEK	REWIZJA

Skala:	Data:	Rysował:
1:100	07.2023	