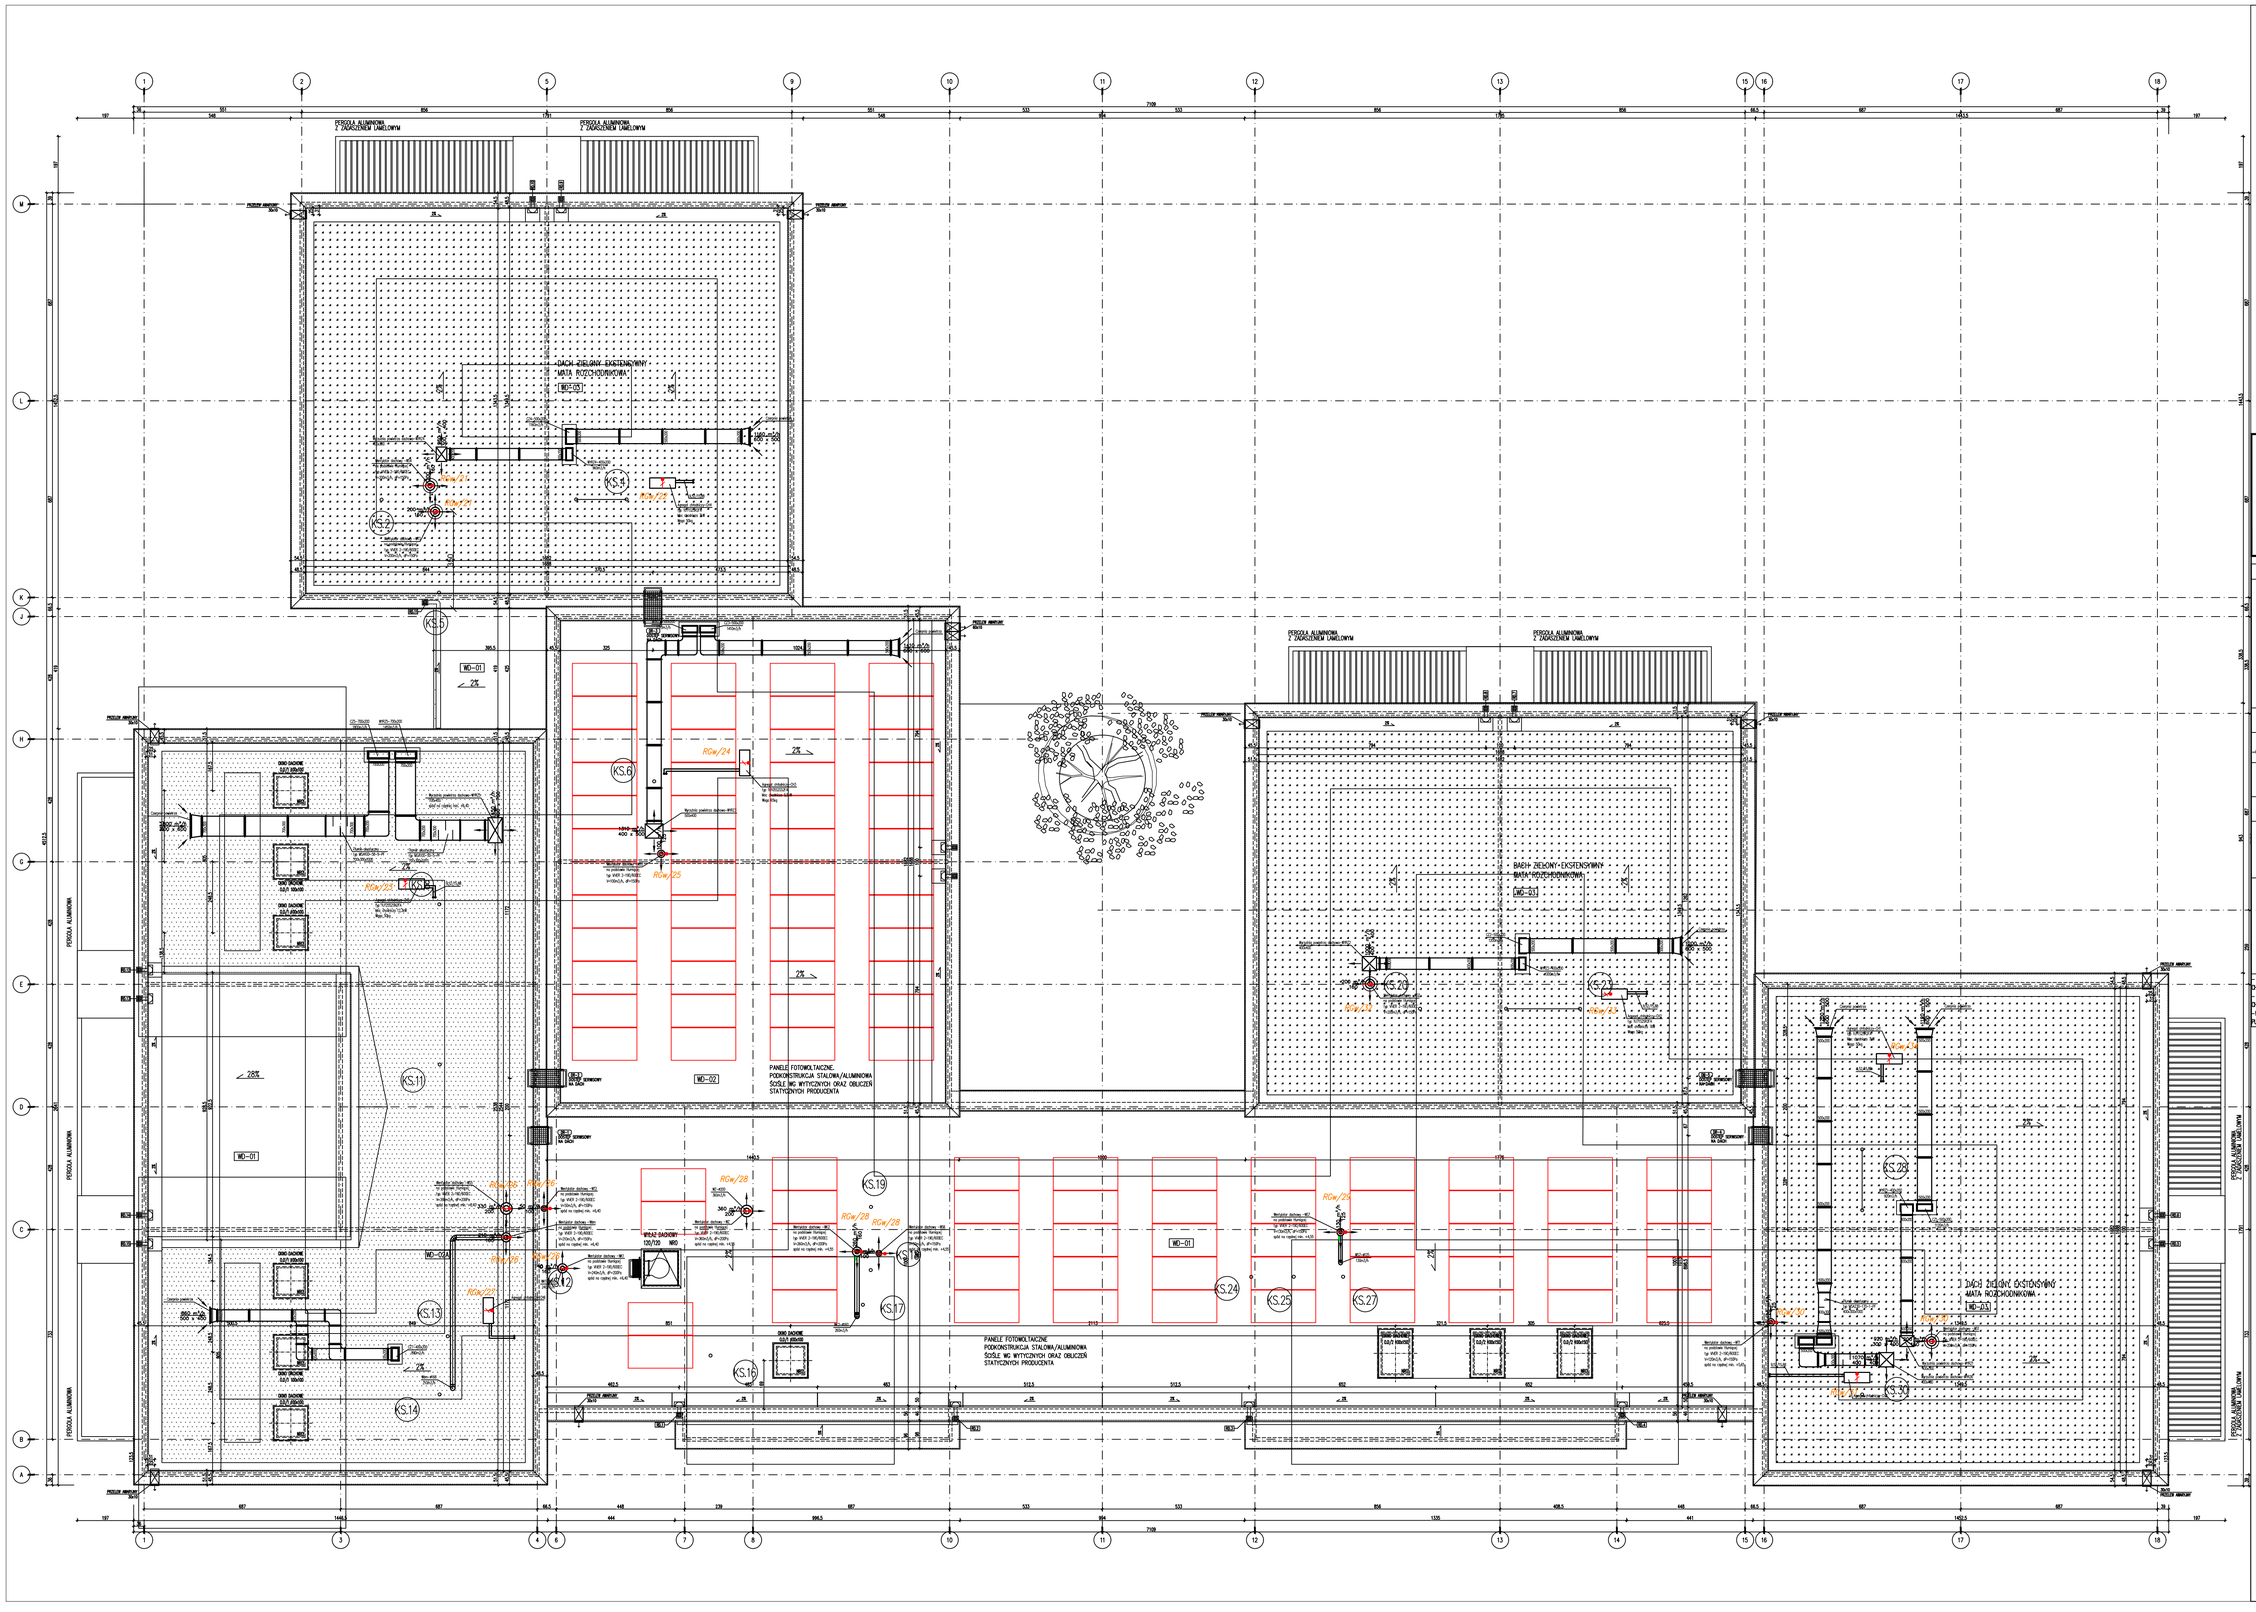

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEŻY ODMERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZONA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI

LEGENDA

GNIAZDA WTYKOWE

RGy/24 — OZNACZENIE GNIAZD ZGODNE ZE SCHEMATEM ROZDZIELNICY

- WYPUST 1-F
- WYPUST 3-F
- 1 GNIAZDO
- 2 GNIAZDA
- 1 GNIAZDO IP44
- 2 GNIAZDA IP44
- GNIAZDO INTERNETOWE RJ45
- GNIAZDO SIŁOWE TRÓJFAZOWE
- FLOORBOX – PUSZKA PODŁOGOWA 2 GNIAZDA

–Gniazda montowane na H=150cm, chyba że na rysunku zaznaczono inaczej
–Gniazda podwójne, potrójne i wielokrotne z osią gniazda RJ45 ułożone poziomo
–Wymiary podane do osi gniazda/zestawu gniazd

TOWEFON
–Domofony montowane na H=160cm w salach
–Domofon montowany na H=110cm w pokoju biurowym

CZUJNIK TEMPERATURY — STEROWNIK LAMELI W PERGOLI

–Czujniki temperatury montowane na H=160cm –Sterowniki lameli w pergolach na zewnątrz sali

PRZYCISK ZWALNIAJĄCY ELEKTROZAMEK
–Przycisk zwalniający elektrozamek w drzwiach wejściowych
–Montowany na H=160cm

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

TABLICA KODOWANIA ALARMU
–Montowane na H=160cm

SYSTEM WZYWANIA POMOCY W MC NSPSR:
- A.SYGNALIZATOR OPTYCZNO-DŹWIĘKOWY
- B.PRZYCISK OKAŻOWY
- C.PRZYCISK WEZWANIA ALARYMOWY
- D.KASOWNIK/RESET

–Wysokości montażu elementów oznaczone na rysunku

WŁĄCZNIK ZMIATKA
- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY SCHODOWY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY SCHODOWY

–Włączniki montowane na H=160cm, chyba że na rysunku zaznaczono inaczej
–Włączniki sąsiadujące ze sobą ułożone poziomo
–Wymiary podane do osi włącznika/zestawu włączników

- ODLEGŁOŚĆ OS GNIAZD, WŁĄCZNIKÓW, DOMOFONÓW OD KRAWĘDZI ŚCIANY/DRZWI = 25cm, CHYBA ŻE NA RYSUNKU ZAZNACZONO INACZEJ
- ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIĄ ZESTAWU WŁĄCZNIKÓW/GNIAZD A OSIĄ DOMOFONU/CZ.TEMP. = 20cm, CHYBA ŻE NA RYSUNKU ZAZNACZONO INACZEJ
–WSZYSTKIE WYSOKOŚCI MONTAŻU PODANE OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ DO OSI POZIOMEJ PUSZKI/ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

xystudio

Projekt:
PROJEKT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁĘCE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH EW. NR: 20676/1, 20676/2, 20676/3, 20676/4 z obrębu nr 2

Inwestor:
Miasto Ostrołęka
pl.Gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Projektant:
XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Widecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż. WOJCIECH KRYSIAK	LOD/A177/PWIK/22	
Sprawdzający:		
mgr inż. ARTUR KOLACIŃSKI	LOD/0382/PWIK/17	

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI WYPUSTÓW

Numer rysunku:
OST2 — PW — E — ELE3 — 00
PROJEKT | FAZA | BRANŻA | RYSUNEK | REWIZJA

Skala:	Data:	Rysował:
1:100	10.07.2023	