ostateczne rozwiązania kanalizacji sanitarnej potwierdzić po wyborze producenta budynku kontenerowego

Proj.instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie wg PZT

Proj.instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie wg PZT

Pion ø110 zakończony wywiewką 110/160 wyprowadzoną ponad dach. Odprowadzenie skroplin poprzez syfon HL21.

Pion ø110 zakończony wywiewką 110/160 wyprowadzoną ponad dach. Odprowadzenie skroplin poprzez syfon HL21. Na etapie wykonastwa wykonać podejście pod skropliny z kotła gazowegoi pompy ciepfa

Pion ø110 zakończony wywiewką 110/160 wyprowadzoną ponad dach. Odprowadzenie skroplin poprzez syfon HL21.

Półpion ø50 Odprowadzenie skroplin poprzez syfon HL21 . Półpion zakończyć zaworem napowietrzającym DN50.

Półpion ø110 zakończyć rewizją ACO na wysokości posadzki

Proj.instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie wg PZT

SCHEMAT LOKALIZACJI PODEJŚĆ SANITARNYCH

STROP

UWAGA!
1. TOLERANCJA WSOKOŚCI WYKONANIA PODEJŚĆ POD PRZYBORY (±1,5CM)

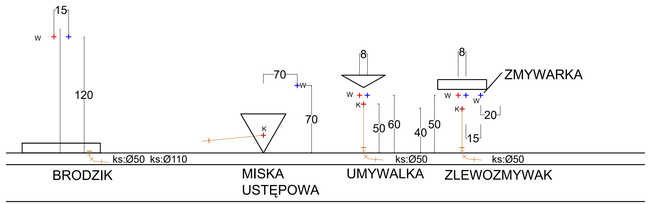

Legenda:
- -proj.inst.kan.sanit.
- -proj.inst.kan.sanit
- -proj.inst.kan.sanit odpowietrzenie
- -proj.inst.kan.odprowadzenie skroplin
- KS 1 -pion inst. kan.sanitarnej
- -półpion inst. kan.sanitarnej

Ø110 -opis średnicy,spadek

UWAGA:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
4. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur palnych osłonę ogniochronną
   - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
5. Przewody prowadzone będą:
   - pod posadzką
   - w bruzdach ściennych
6. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Dokunentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie

UWAGI:
- *wysokość wewnętrzna: 250cm*
- *przewody instalacji elektrycznej w naściennych kanałach PCV, instalacja "natynkowa"*
- *instalacja wodna naścienna wykonana z kielojnych rur PE lub podposadzkowa z rur PE*
- *instalacja kanalizojna naścienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur PCV*
- *instalacja wentylacyjna: mechaniczna*

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

TYTUŁ: PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA GAZU SPRĘŻONEGO CNG ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI

ADRES: dz. ewid. nr. 23/19 i 23/87, obręb 0092, jedn. ewid. 190101_1 Bełchatów

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JANECKI - ARCHITEKTURA, UL. WÓŁCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ, mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

SANITARNA:
ARCHITEKT: mgr inż. Agnieszka Kindl — NR UPRAWNIEŃ: LOD/0172/POOS/04 — PODPIS:
ARCHITEKT SPRAWUJĄCY: mgr inż. Łukasz Grzymski — NR UPRAWNIEŃ: LOD/0679/POOS/07 — PODPIS:
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Kamil Banasiak, mgr inż. Grażyna Olczyk — PODPIS:

BRANŻA / FAZA: PROJEKT TECHNICZNY — DATA: WRZESIEŃ / 2024

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU BUDYNKI SOCJALNE PROJEKTOWANA INST. KANAL. SANIT. — SKALA: 1:50 — NR RYS: S02