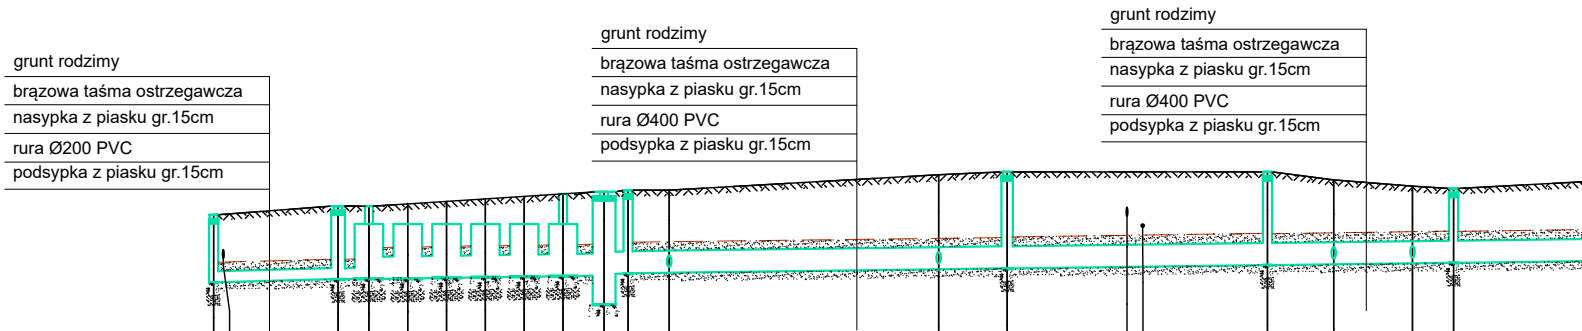
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø400 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø400 PVC
podsypka z piasku gr.15cm

PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJI KD

SKALA 1:100/500



Poziom porównawczy
195,00 m n.p.m.

	Proj. studnia rewizyjna Ø1000 z zasuwą burzową	proj. kabel energ. NN Ro=205,91	Proj. studnia z regulatorem przepływu Ø1200	Proj. zbiornik retencyjny V=4x2,4x0,95, hcz0,70m	Proj. zbiornik retencyjny V=4x2,4x0,95, hcz0,70m	Proj. zbiornik retencyjny V=4x2,4x0,95, hcz0,70m	Proj. zbiornik retencyjny V=4x2,4x0,95, hcz0,70m	Proj. zbiornik retencyjny V=4x2,4x0,95, hcz0,70m	Proj. zbiornik retencyjny V=4x2,4x0,95, hcz0,70m	Proj. separator substancji ropopochidnych Ø2000	Proj. studnia rewizyjna Ø1000	Proj. trónik Ø400/200	Proj. trónik Ø400/200	Proj. studnia rewizyjna Ø1500	proj. kabel energ. NN Ro=206,65 proj. gaz. ø40 Ro=206,41	Proj. studnia rewizyjna Ø10000	Proj. trónik Ø400/200	Proj. trónik Ø400/200	Proj. studnia rewizyjna Ø10000	
Rzędna terenu projektowanego	206,60	206,61	206,75	206,75	206,80	206,83	206,85	206,90	206,95	207,00	207,03	207,03	207,30	207,35	207,35 207,35	207,35	207,21	207,10	207,06	
Rzędna terenu istniejącego	206,60		206,75	206,75	206,80	206,83	206,85	206,90	206,95	207,00	207,03	207,03	207,30	207,35		207,35	207,21	207,10	207,06	
Rzędna dna kanału	205,42	205,42	205,47	205,48	205,49	205,50	205,51	205,52	205,53	205,54 205,57	205,58	205,59	205,65	205,67	205,69 205,69	205,72	205,74	205,75	205,76	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,18		1,28	1,27	1,31	1,33	1,34	1,38	1,42	1,46 1,43	1,45	1,44	1,65	1,68		1,63	1,47	1,35	1,30	
Odległości [m]			10,89	2,74	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,60	2,11	3,56	23,60	6,05		22,85	5,76	6,93	3,60	14,75
Średnice, materiał / Spadek			PVC-U_SDR34_I 200×5,9 SN8 0,50 %	PVC-U_SDR34_I SN8 400×11,7																0,25
Długość trasy [m]	0,00	0,85	10,89	13,63	17,03	20,43	23,83	27,23	30,63	34,23	36,34	39,90	63,50	69,55	80,05 81,42	92,40	98,16	105,09	108,69	
	D1		DR	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	DS	D2	D3	D4	D5		D6	D7	D8	D9	

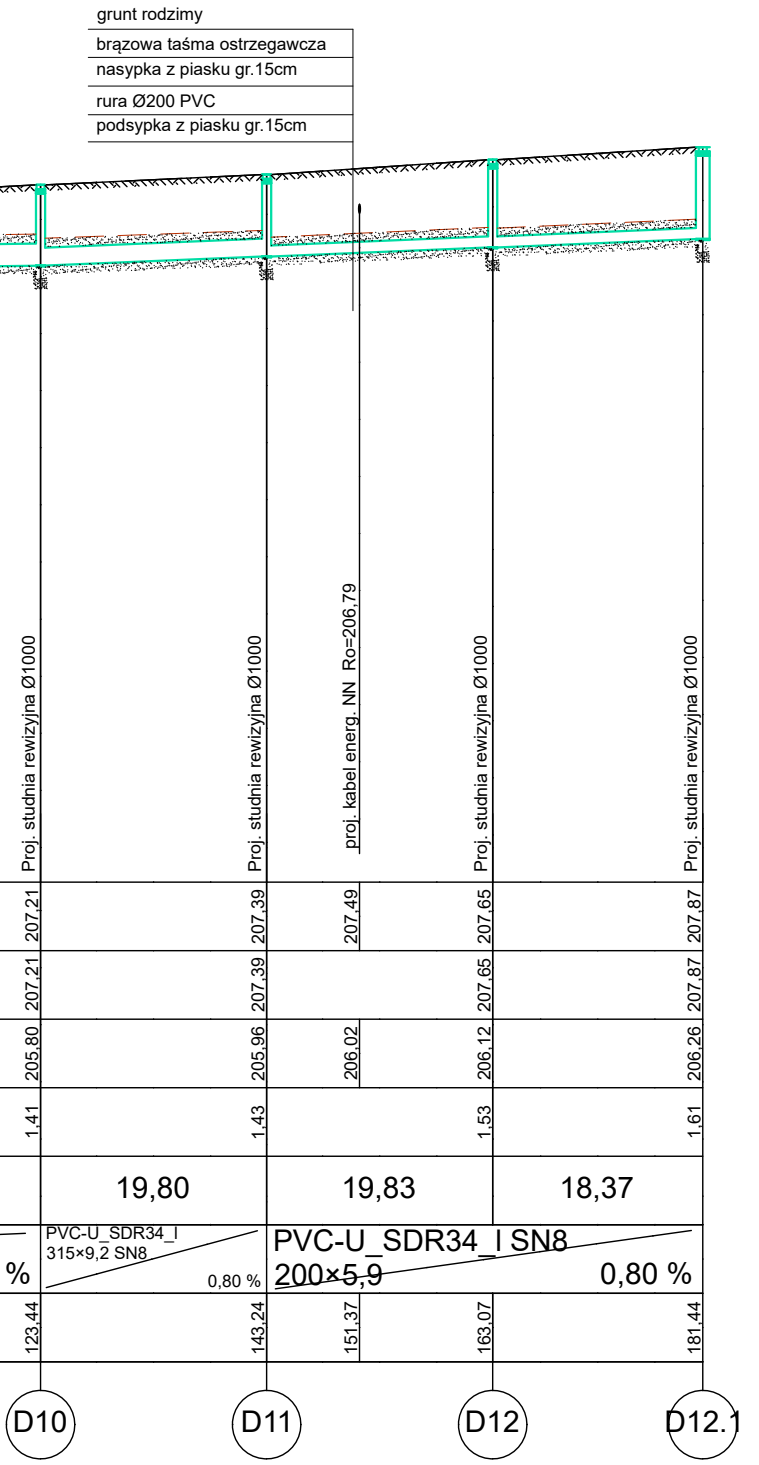
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kabel energ. NN Ro=206,79
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
207,21
207,39
207,49
207,65
207,87
207,21
207,39
207,65
207,87
205,80
205,96
206,02
206,12
206,26
1,41
1,43
1,53
1,61
19,80
19,83
18,37
%
PVC-U_SDR34_I 315×9,2 SN8
0,80 %
PVC-U_SDR34_I SN8
200×5,9
0,80 %
123,44
143,24
151,37
163,07
181,44
D10
D11
D12
D12.1

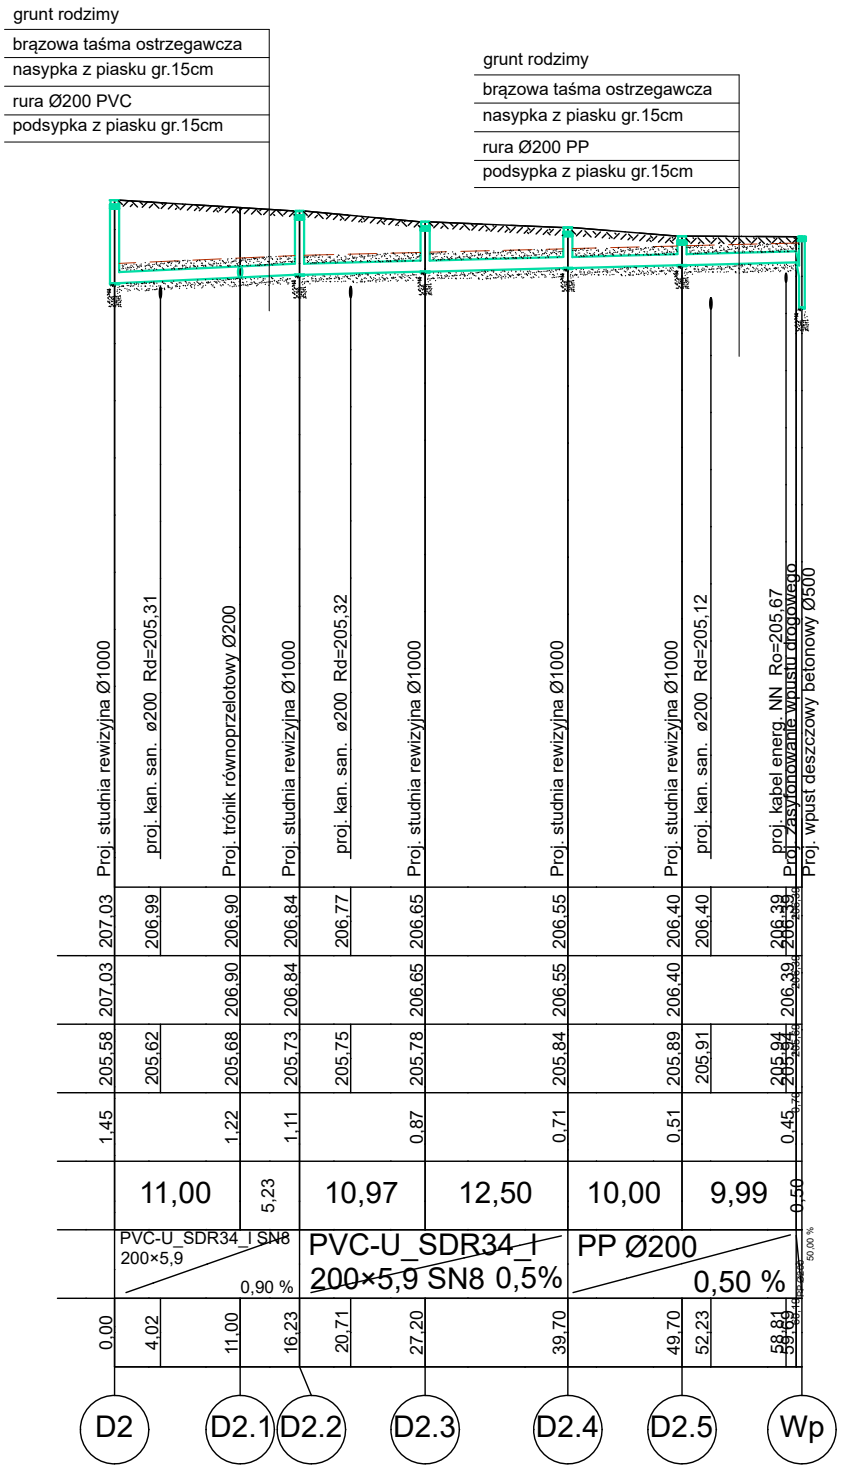
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PP
podsypka z piasku gr.15cm
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kan. san. ø200 Rd=205,31
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kan. san. ø200 Rd=205,32
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kan. san. ø200 Rd=205,12
proj. kabel energ. NN Ro=205,67
Proj. zasyfonowanie wpustu drogowego
Proj. wpust deszczowy betonowy Ø500
207,03
206,99
206,90
206,84
206,77
206,65
206,55
206,40
206,40
206,39
206,39
207,03
206,90
206,84
206,65
206,55
206,40
206,39
205,58
205,62
205,68
205,73
205,75
205,78
205,84
205,89
205,91
205,94
205,84
1,45
1,22
1,11
0,87
0,71
0,51
0,45
11,00
5,23
10,97
12,50
10,00
9,99
0,50
PVC-U_SDR34_I SN8
200×5,9
0,90 %
PVC-U_SDR34_I
200×5,9 SN8 0,5%
PP Ø200
0,50 %
50,00 %
0,00
4,02
11,00
16,23
20,71
27,20
39,70
49,70
52,23
58,81
59,69
D2
D2.1
D2.2
D2.3
D2.4
D2.5
Wp

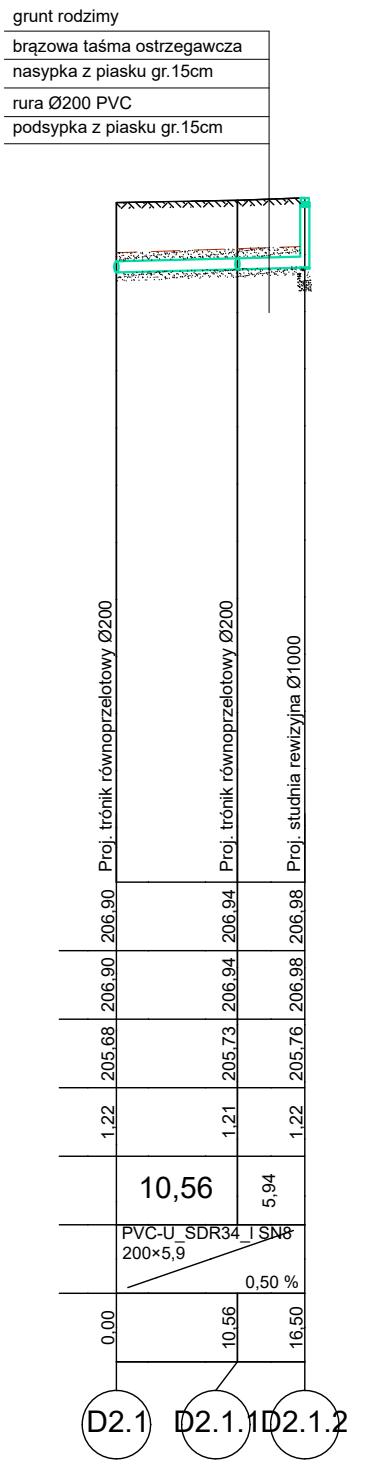
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
206,90
206,94
206,98
206,90
206,94
206,98
205,68
205,73
205,76
1,22
1,21
1,22
10,56
5,94
PVC-U_SDR34_I SN8
200×5,9
0,50 %
0,00
10,56
16,50
D2.1
D2.1.1
D2.1.2

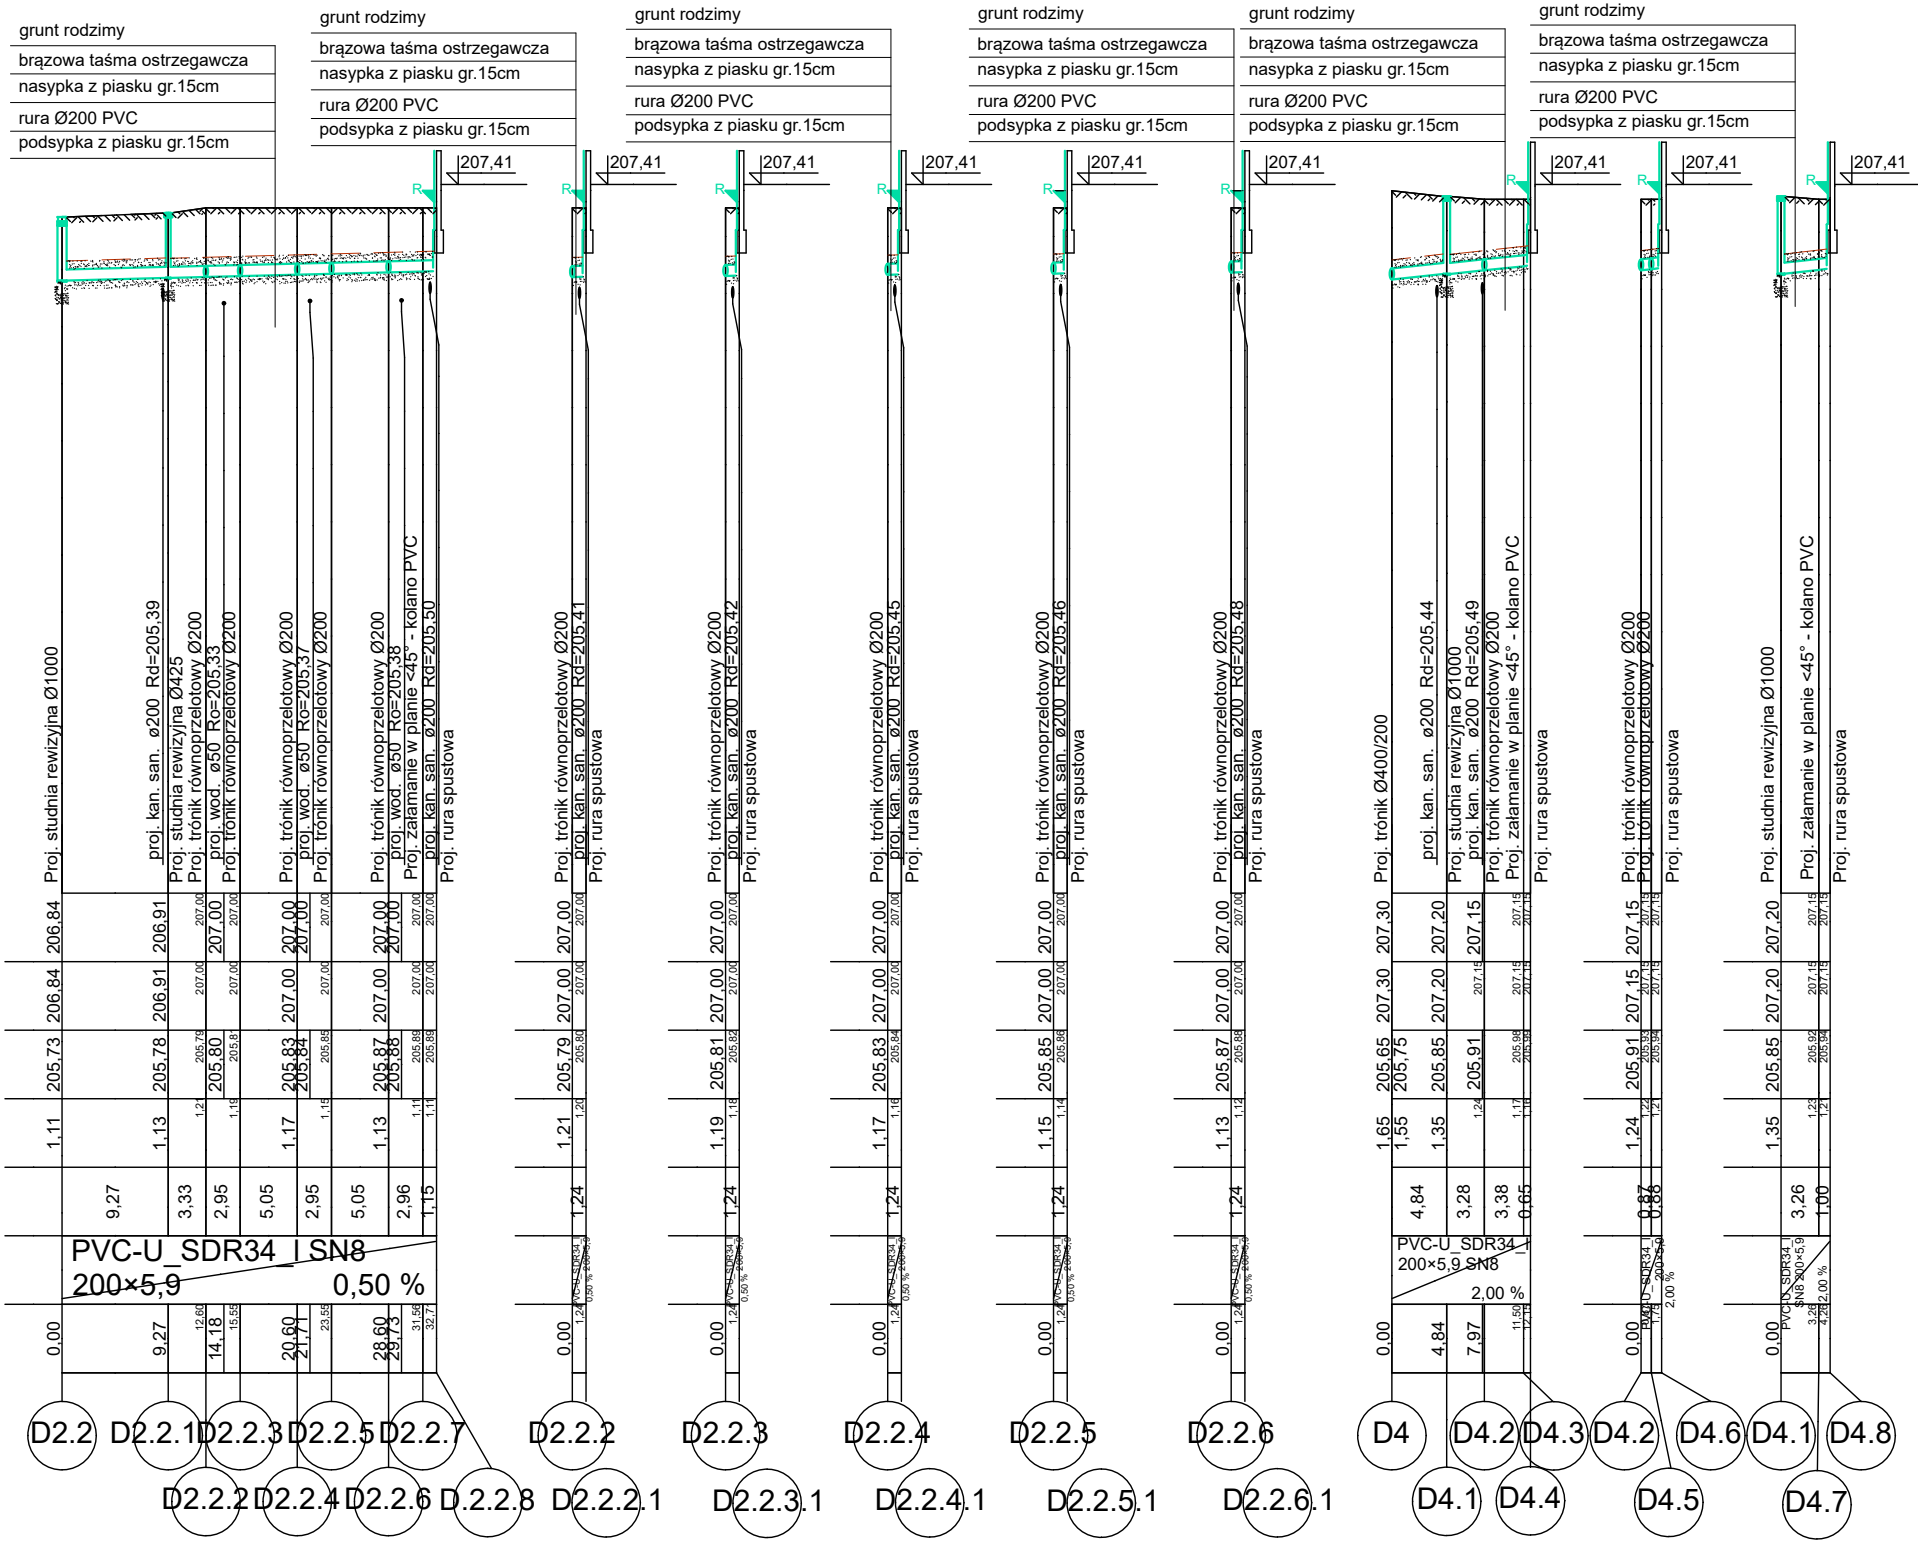
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
207,41
R
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kan. san. ø200 Rd=205,39
Proj. studnia rewizyjna Ø425
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
proj. wod. ø50 Ro=205,33
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
proj. wod. ø50 Ro=205,37
proj. wod. ø50 Ro=205,38
Proj. załamanie w planie <45° - kolano PVC
proj. kan. san. ø200 Rd=205,50
Proj. rura spustowa
proj. kan. san. ø200 Rd=205,41
proj. kan. san. ø200 Rd=205,42
proj. kan. san. ø200 Rd=205,45
proj. kan. san. ø200 Rd=205,46
proj. kan. san. ø200 Rd=205,48
Proj. trónik Ø400/200
proj. kan. san. ø200 Rd=205,44
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kan. san. ø200 Rd=205,49
PVC-U_SDR34_I SN8
200×5,9
0,50 %
2,00 %
206,84
206,91
207,00
207,30
207,20
207,15
205,73
205,78
205,80
205,83
205,84
205,87
205,88
205,79
205,81
205,85
205,65
205,75
205,91
1,11
1,13
1,17
1,21
1,19
1,15
1,65
1,55
1,35
1,24
9,27
3,33
2,95
5,05
2,96
1,15
1,24
4,84
3,28
3,38
0,65
0,87
0,86
3,26
1,00
0.00
9,27
14,18
20,60
21,71
28,60
29,73
4,84
7,97
D2.2
D2.2.1
D2.2.2
D2.2.3
D2.2.4
D2.2.5
D2.2.6
D2.2.7
D.2.2.8
D2.2.2
D2.2.2.1
D2.2.3
D2.2.3.1
D2.2.4
D2.2.4.1
D2.2.5
D2.2.5.1
D2.2.6
D2.2.6.1
D4
D4.1
D4.2
D4.3
D4.4
D4.2
D4.5
D4.6
D4.1
D4.7
D4.8

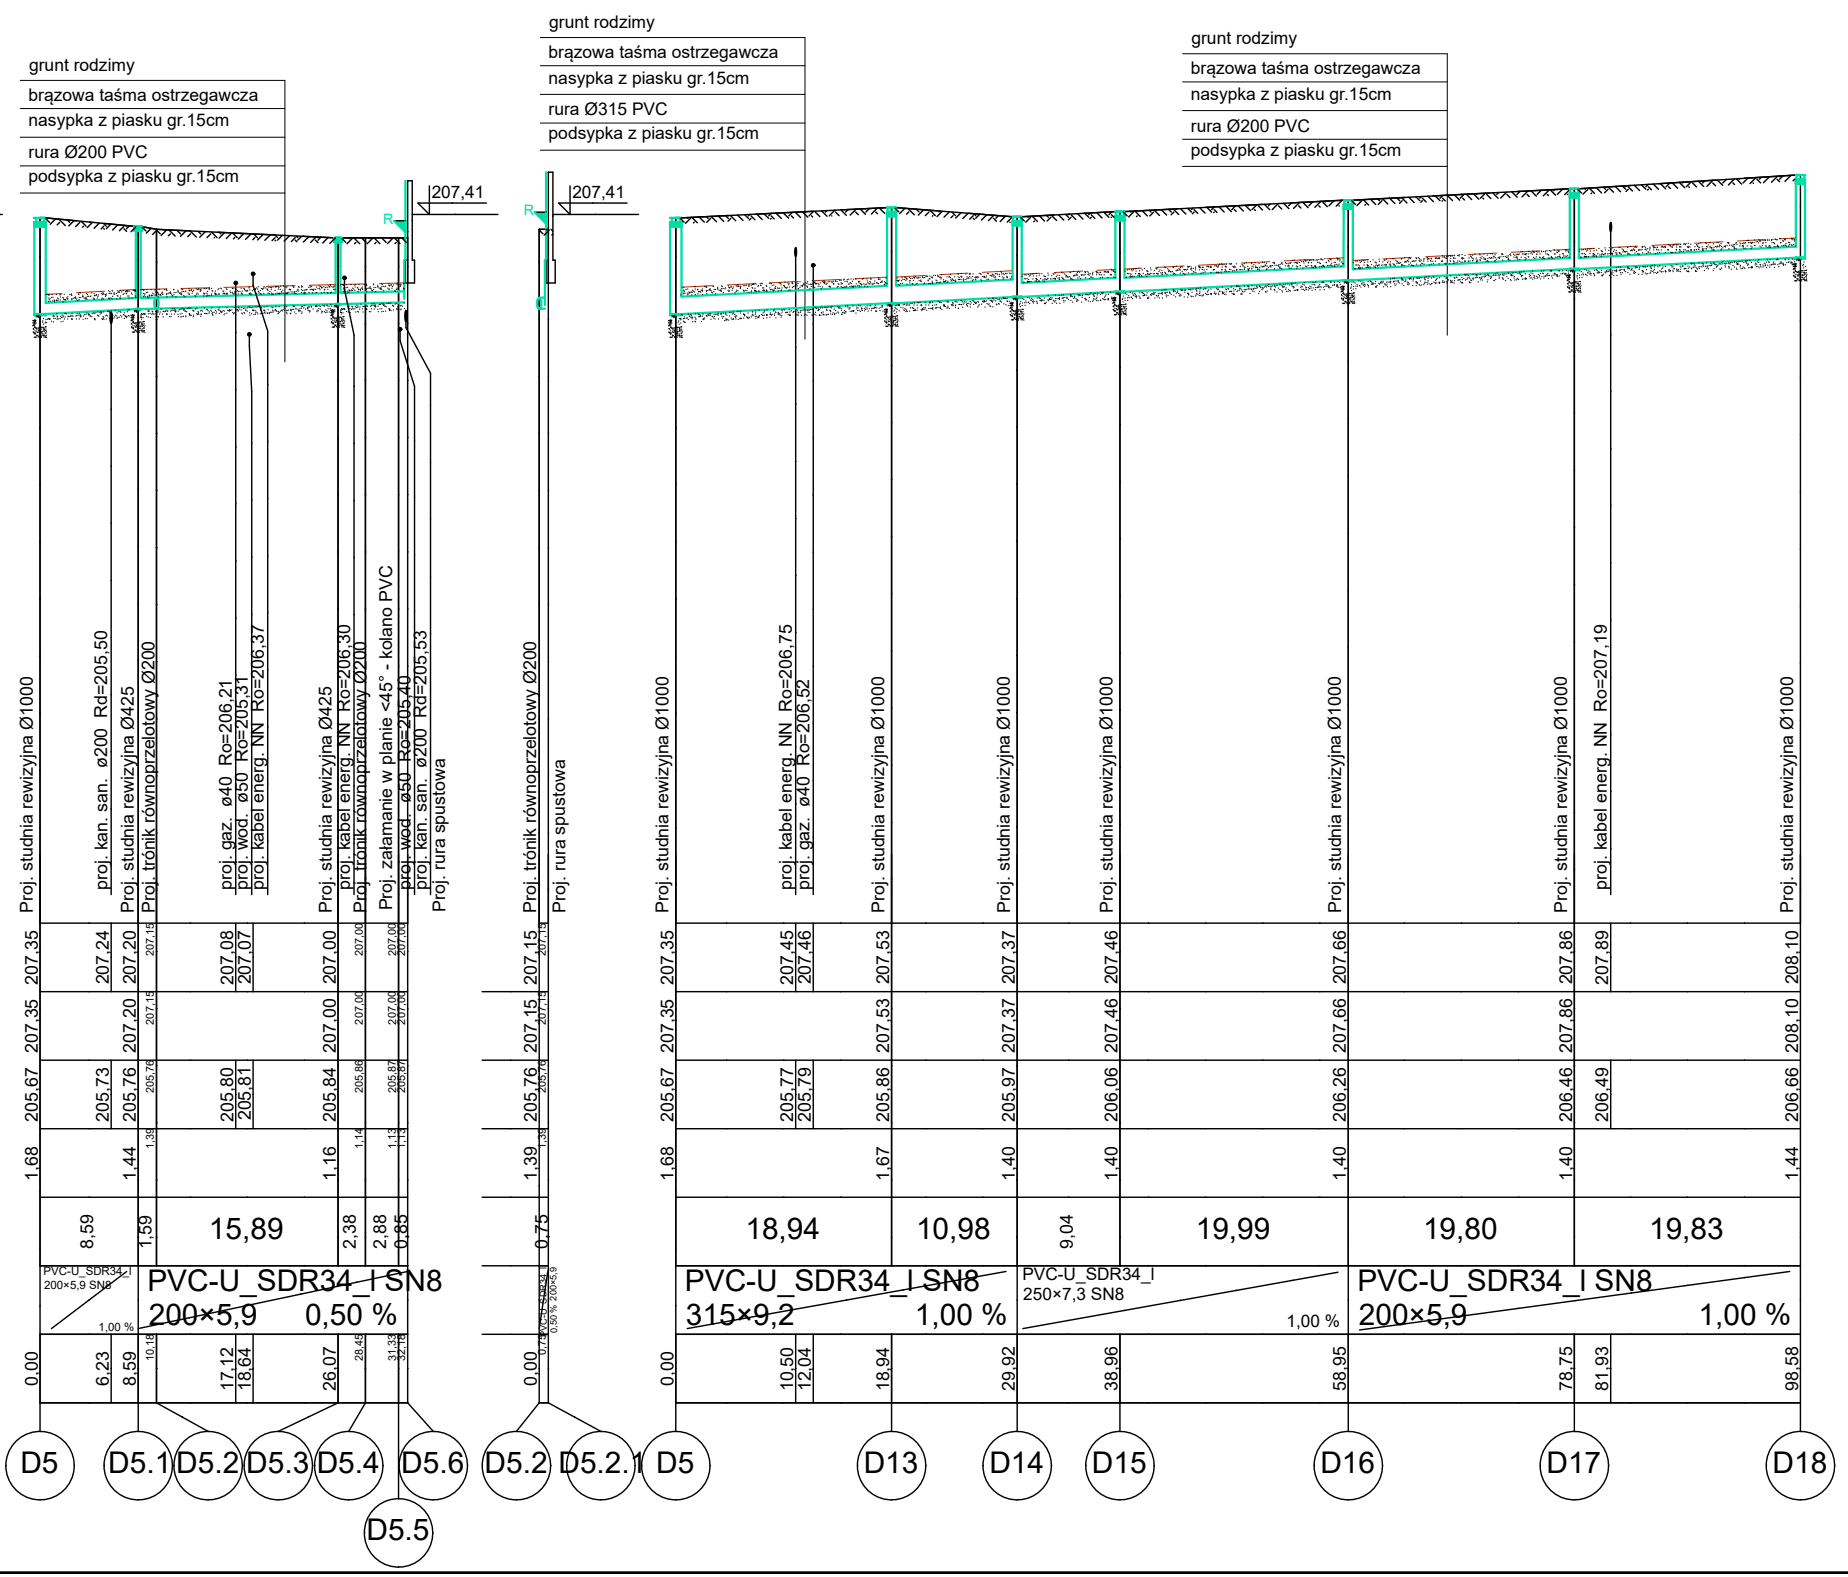
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø315 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
grunt rodzimy
brązowa taśma ostrzegawcza
nasypka z piasku gr.15cm
rura Ø200 PVC
podsypka z piasku gr.15cm
207,41
R
207,41
R
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kan. san. ø200 Rd=205,50
Proj. studnia rewizyjna Ø425
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
proj. gaz. ø40 Ro=206,21
proj. wod. ø50 Ro=205,31
proj. kabel energ. NN Ro=206,37
Proj. studnia rewizyjna Ø425
proj. kabel energ. NN Ro=206,30
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
Proj. załamanie w planie <45° - kolano PVC
proj. wod. ø50 Ro=205,40
proj. kan. san. ø200 Rd=205,53
Proj. rura spustowa
Proj. trónik równoprzelotowy Ø200
Proj. rura spustowa
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kabel energ. NN Ro=206,75
proj. gaz. ø40 Ro=206,52
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
proj. kabel energ. NN Ro=207,19
Proj. studnia rewizyjna Ø1000
207,35 207,24 207,20 207,15 207,08 207,07 207,00 207,00 207,00 207,00
207,35 207,20 207,15 207,00 207,00 207,00 207,00
205,67 205,73 205,76 205,76 205,80 205,81 205,84 205,86 205,87 205,87
1,68 1,44 1,39 1,16 1,14 1,13 1,13
8,59 1,59 15,89 2,38 2,88 0,85
PVC-U_SDR34_I 200×5,9 SN8 1,00 %
PVC-U_SDR34_I SN8 200×5,9 0,50 %
0,00 6,23 8,59 10,18 17,12 18,64 26,07 28,45 31,33 32,18
207,15 207,15
207,15 207,15
205,76 205,76
1,39 1,39
0,75
PVC-U_SDR34_I 200×5,9 0,50 %
0,00 0,75
207,35 207,45 207,46 207,53 207,37 207,46 207,66 207,86 207,89 208,10
207,35 207,53 207,37 207,46 207,66 207,86 208,10
205,67 205,77 205,79 205,86 205,97 206,06 206,26 206,46 206,49 206,66
1,68 1,67 1,40 1,40 1,40 1,40 1,44
18,94 10,98 9,04 19,99 19,80 19,83
PVC-U_SDR34_I SN8 315×9,2 1,00 %
PVC-U_SDR34_I 250×7,3 SN8 1,00 %
PVC-U_SDR34_I SN8 200×5,9 1,00 %
0,00 10,50 12,04 18,94 29,92 38,96 58,95 78,75 81,93 98,58
D5
D5.1
D5.2
D5.3
D5.4
D5.5
D5.6
D5.2
D5.2.1
D5
D13
D14
D15
D16
D17
D18

TYTUŁ:

PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA CNG ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ
Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI
I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI

ADRES:

dz. ewid. nr 25/19 i 229/7
obręb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Bełchatów

INWESTOR:

"EKO-REGION" sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

INSTALACJE SANITARNE:			
	PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Kindl	NR UPRAWNIEŃ: LOD/0172/POOS/04 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Izba Inżynierów ŁOD/IS/6687/05	PODPIS:
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Grzymski	NR UPRAWNIEŃ: LOD/0679/POOS/07 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Izba Inżynierów ŁOD/IS/8117/07	PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJI KD

DATA: Maj / 2024
SKALA: 1:500
NR. RYS.: S05