



Przekrój poprzeczny

Przekroczenie linią kablową SN 15kV drogi ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bełchatowie
na dz. nr 31/3 (przy dz. nr 31/4)

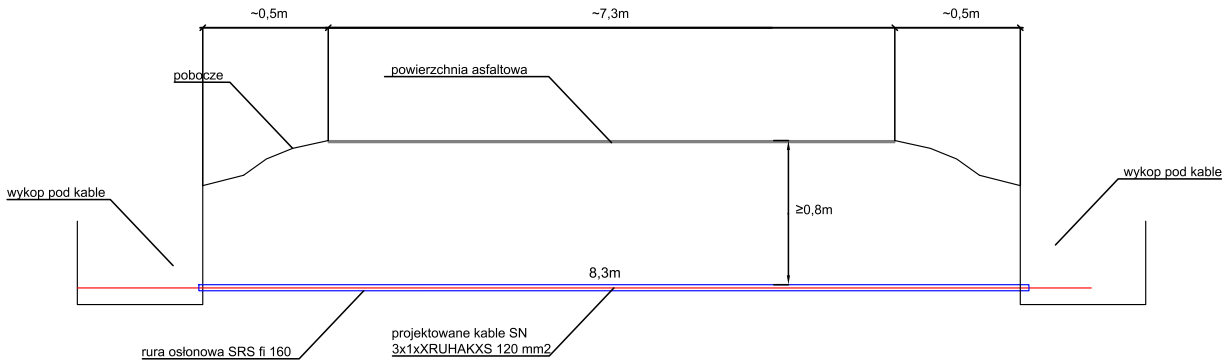

Przekrój rowu kablowego przejście
kabli pod drogą ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bełchatowie

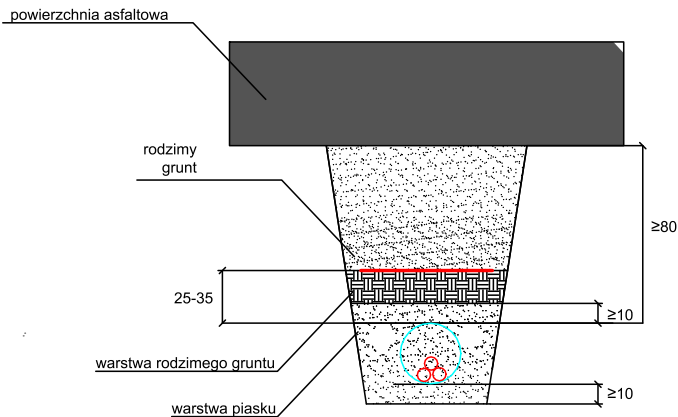

Powyższe wymiary podano w centymetrach.

- czerwona folia o trwałym kolorze; grubość min. 0.3mm
do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
- kable elektroenergetyczne
o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
- rura osłonowa SRS fi 160

INWESTOR	„Eko-Region” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18				
NAZWA:	PROJEKT TECHNICZNY – kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z kablem zasilającym SN				
TYTUŁ:	Przekrój poprzeczny przez drogę				
SPRAWDZIŁ: <small>specjalność: elektryczna</small>	mgr inż. Kamil Ciborowski UPR. LOD/4537/PWBE/21		<small>podpis i pieczęć projektanta</small>		
PROJEKTOWAŁ: <small>specjalność: elektryczna</small>	mgr inż. Marek Szamocki UPR. LOD/1911/PWOE/12		<small>podpis i pieczęć projektanta</small>		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Szamocki				
DATA:	01.2024r	Skala	-	Nr rysunku	E-12