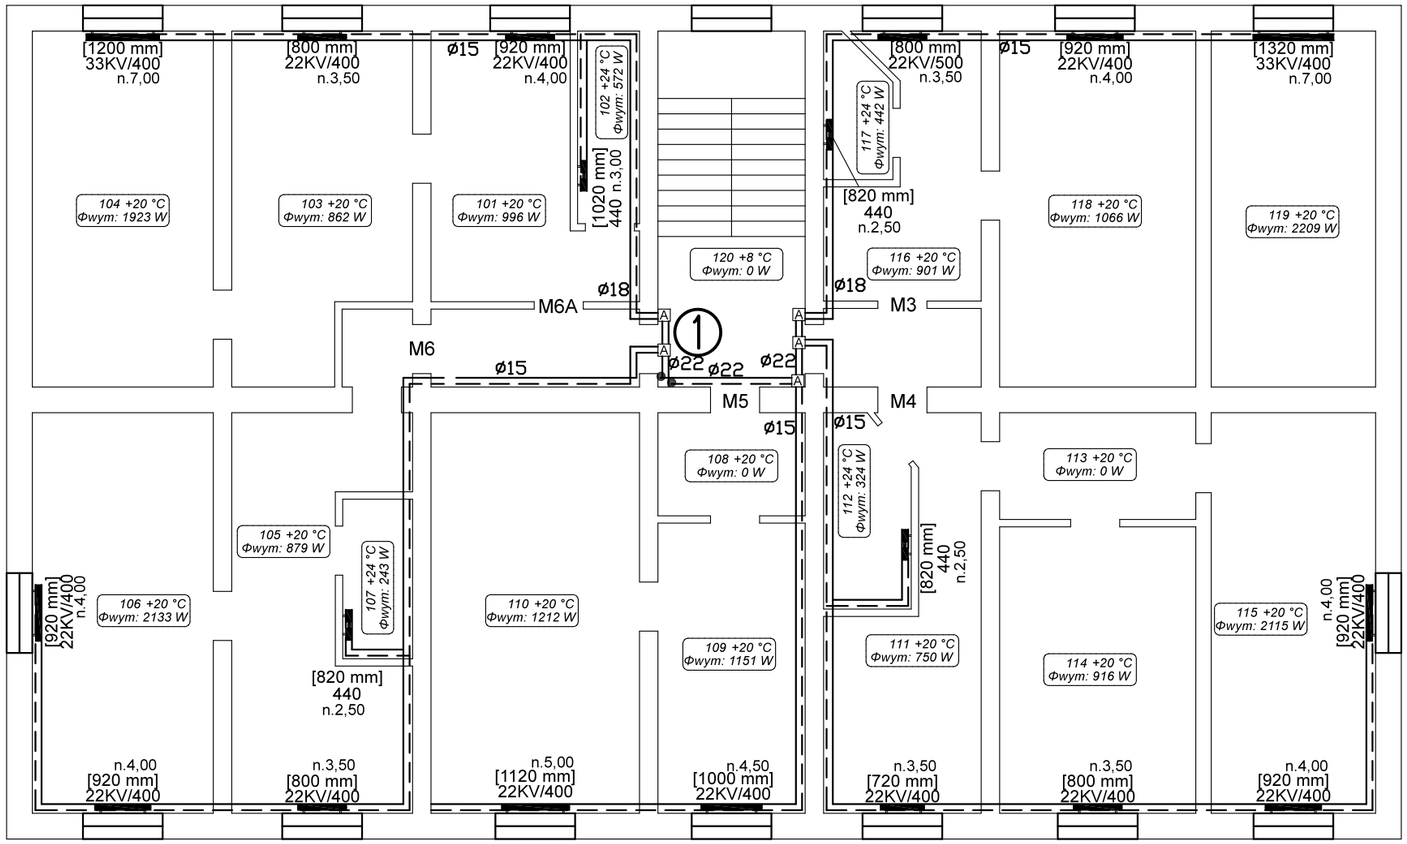

LEGENDA:

- Ø15 — Rurociąg, średnica
- Grzejnik płytowy/łazienkowy podwójnie żebrowany
- n.2,00 — Nastawa
- 21KV/500 400 mm — Typ i długość grzejnika
- (1) — Numer pionu
- Pion instalacji c.o.
- A — Szafka natynkowa na armaturę

UWAGI:

1) Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami
2) W lokalach do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji
3)W przypadku braku mozliwości dolnego podłączenia grzejników, należy zasilić je bocznie
4) Przy przejściach rurociągów przez ściany kominowe należy wykorzystać przestrzeń między kanałami

Faza	PROJEKT TECHNICZNY				
Inwestor	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218				
Temat	**PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w bud.wielorodz. przy ul. ul. Bankowej 7 w Rudzie Śląskiej**				
Nazwa rys.	**Rzut 1 piętra**				
Data: 2024.12.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.	3
Projektował	mgr inż. Jolanta BARON	SLK/3443/POOS/10		Il. rys.	6
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Skala	1:100

TB-PROJEKT BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811
e-mail: tb@tb-projekt.pl

Branża sanitarna